

EXEMPLE 2


DELESTAGE 6 BORNES MONOPHASEES

Switchs 1 2 OFF ON mode 2 une phase 1 relais
Switch 3 OFF gamme 1
Switch 4 ON contacts ouverts si pas dépassement
Commutateur rotatif sur 2 - Seuil 50 A sur gamme 1

Chaque groupes de 2 bornes peut appeler jusqu'à 64A sur une phase.

Mais cette installation ne peut délivrer que 50 A par phase. Chaque Voie surveille que le courant de chaque phase ne dépasse pas ce seuil.

Dans chaque groupe de 2 bornes, une est mise en stand-by si besoin. (toujours la même)

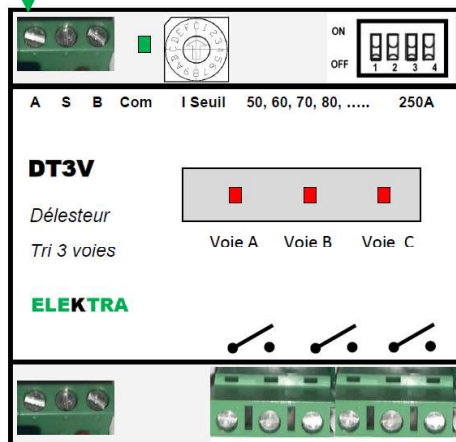


Contrôle Bornes

Contact ouvert Borne en fct


Contact fermé Borne en stand by



B1 Ph1




B2 PH1



B3 Ph2



B4 Ph2



B5 Ph3



B6 Ph3